



2024-09-27.Derinta.

| Koordinacijų lentelė |            |           |
|----------------------|------------|-----------|
| Nr.                  | X          | Y         |
| LD-1                 | 6127525.74 | 498301.86 |
| LD-2                 | 6127519.36 | 498297.48 |
| LD-3                 | 6127546.83 | 498258.20 |
| LD-4                 | 6127549.28 | 498259.64 |
| LD-5                 | 6127556.55 | 498235.69 |
| LD-6                 | 6127554.04 | 498251.95 |
| Nr. 153              | 6127550.75 | 498275.28 |

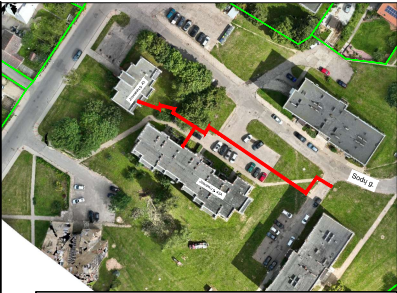


**SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**  
Suformuoti žemės sklypai  
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai



**SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**  
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai  
Paduodama linija  
Grįžtama linija  
Suformuoti žemės sklypai  
Projektuojami drenazo tinklai  
Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona  
Skendžių aptarnavimo šulinys  
Demontuojami šilumos tiekimo tinklai ir jų priklausiniai  
Kertami krūmai  
Apsaugomas medis  
Projektuojamas drenazo šulinys  
Esamas drenazo šulinys

| INFORMACIJA APIE MEDŽIUS |                    |                      |            |
|--------------------------|--------------------|----------------------|------------|
| Žymėjimas plane          | Medžio pavadinimas | Kamieno skersmuo, cm | Pastabos   |
| 10                       | Slyva              | 30                   | Kertamas   |
| 11                       | Slyva              | 15                   | Apsaugomas |
| 12                       | Slyva              | 21                   | Apsaugomas |
| 13                       | Šermūškis          | 10                   | Kertamas   |
| 14                       | Kaštonas           | 35                   | Apsaugomas |



AB "KĖDAINIŲ VANDENYS"

PASTABOS

- Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
- Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
  - išskviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
  - patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.
- Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
  - juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.
  - išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.
  - išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonoje darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradėdant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.
  - šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įvertinant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutrūkiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo.
  - šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
  - žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos darbus kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje, iš atitinkamų tų tinklų atstovų gauti reikiamas pažymas.
- Statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.
- Ties posūkių kampais g/b kanalai yra demontuojami po  $\geq 3$  m. į kiekvieną pusę (jeigu brėžinyje nenurodyta kitaip), atšakoje -  $\geq 3$  m. pagrindinėje linijoje (po  $\geq 1,5$  m. į abi puses nuo atšakos ir  $\geq 3$  m. atšakoje, o sujungimo mojų vietose po 1 m. į abi puses).
- Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
- Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

| Rekonstruojamų inžinerinių tinklų techninės charakteristikos |       |                            |                         |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                              | DN    | Projektinė temperatūra, °C | Projektinis slėgis, bar | Terpė                 |
| Paduodama linija, T1                                         | 32-65 | 120                        | 16                      | Termofikacinis vanduo |
| Grįžtama linija, T2                                          |       |                            |                         |                       |
| TIIS derinimo lentelė                                        |       |                            |                         |                       |
| Data:                                                        |       | Kv. pažymėjimas            | Suderinimo ID:          |                       |
| 2024 09                                                      |       | 1GKV-1030                  | TIIS1-20240820-052801   |                       |

|                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                    | 2024 09                                          | Statybos leidimui, konkursui ir statybai                                                                                                                                                                                                                     |
| Laida                | Data                                             | Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)                                                                                                                                                                                                            |
| Kval. patv. dok. Nr. |                                                  | Statinio projekto pavadinimas:<br>Šilumos tiekimo tinklų nuo TŠK „A“ prie Š-101A iki J. Basanavičiaus g. 99 su atšakomis, nuo TŠK „A“ prie Š-113-2-3 iki Josvainių g. 43, 43A ir nuo P. Lukšio g. 1 iki P. Lukšio g. 3, Kėdainiuose, rekonstravimo projektas |
| 41039                |                                                  | Statybos:<br>Šilumos tiekimo tinklai nuo TŠK „A“ prie Š-113-2-3 iki Josvainių g. 43, 43A                                                                                                                                                                     |
| 40186                |                                                  | Dokumento pavadinimas:<br>Šilumos tiekimo tinklų planas M 1:500 (Suvestinis inžinerinių tinklų planas)                                                                                                                                                       |
| R                    |                                                  | Laida<br>0                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LT                   | Statytojas/Užsakovas:<br>AB „Panevėžio energija“ | Dokumento žymuo:<br>ME202410-02-TDP-ŠT.Br-01<br>Lapas<br>1<br>Lapų<br>1                                                                                                                                                                                      |