




PASTABOS:

- Projektuojamos 0,4kV įtampos kabelinės linijos tiesiamos, komercinės apskaitos spinta montuojama nesuformuotuose žemės sklypuose (gautas NŽT sutikimas), bei privačiuose žemės sklypuose (suderinta su sklypų savininkais).
- Visi naujai projektuojami kabeliai klojami apsauginiame vamzdyje (d110).
- Tiesiant kabelį šalia medžių arba krūmų, būtina išlaikyti atstumus pagal EJT.
- 0,4kV kabelių apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi).
- Atliekant darbus būtina išlaikyti visus leistinus atstumus nuo esamų komunikacijų pagal EJT.
- Atlikus darbus kokybiškai atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos šiukšlės.
- 0,4kV įtampos kabelinės linijos klojimo metu pažeistas kelio ir šaligatvių dangas atstatyti iki prieš darbų pradžią buvusios būklės.
- Projektuojamo kabelio susikirtimo vietose su kitomis komunikacijomis (kada kabelis klojamas uždaru būdu), būtina tikslinti esamas trasas bei jų altitudes, išsikvietus inžinerinių tinklų atstovą ar savininką.
- Projektuojamo kabelio susikirtimo vietose su kitomis komunikacijomis (išskyrus kai kabelis klojamas uždaru būdu), darbus vykdyti rankiniu būdu.
- Žemės ūkio paskirties žemėje kabeliai klojami ne mažiau kaip 1 m gylyje.
- Kelio, gatvės juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip 1,2m gylyje.
- Prieš darbų pradžią išsiimti reikiamus leidimus, išsikviesti kertamų komunikacijų atstovus.
- Asmenys, vykdanys žemės kasimo darbus, rade techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos savivaldybei.
- Prieš pradėdant darbus pranešti suinteresuotiems asmenims (gyventojams, žemių savininkams) numatytą darbų datą.
- Prieš vykdant darbus išsiimti leidimą kasimo darbams.
- Projektuojamos 0,4kV įtampos kabelinės trasos patenka į Kėdainių senjojo miesto archeologinė vietovė (u.k. 5148) ir Kėdainių senamiestis (u.k. 16074) teritorijas.
- Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniiui, o šis informuoja Departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.


Tipinis uždaro perėjimo pjūvis

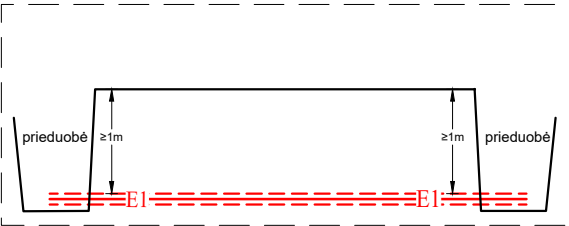


Projektuojamų elektros tinklų sutartiniai žymėjimai:	
Žymuo	Aprašymas
	Projektuojamas 0,4kV įtampos kabelis
	Projektuojamas kabelinis apskaitos skydas
	Projektuojamo kabelio apsauginis vamzdis
	Žemės sklypų ribos
	Projektuojamų elektros tinklų apsaugos zona
	Esamų elektros tinklų apsaugos zona
	Priėmimo/padavimo prieduobė

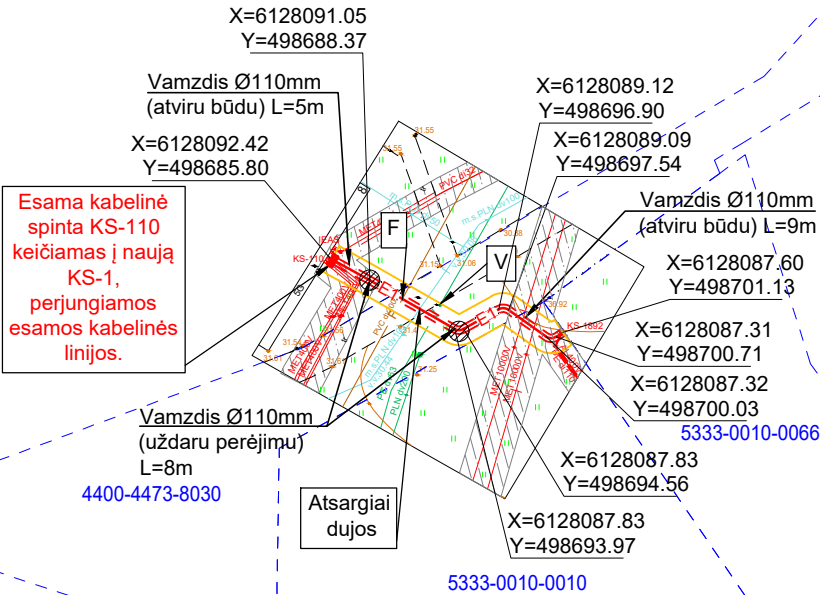


Nuotekų tinklų ir projektuojamų elektros kabelių susikirtimų pjūvis

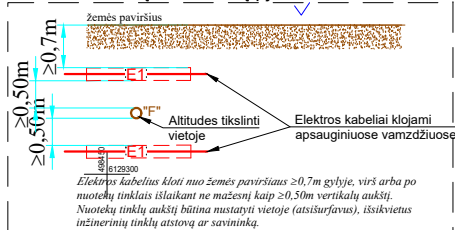


Vandentiekio ir projektuojamų elektros kabelių susikirtimų pjūvis

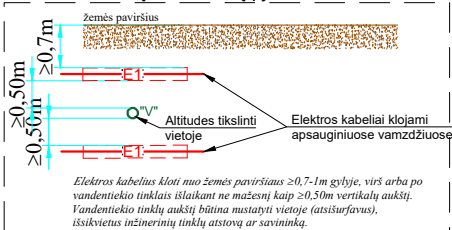

Esamų elektros kabelių ir projektuojamų elektros kabelių susikirtimų pjūvis

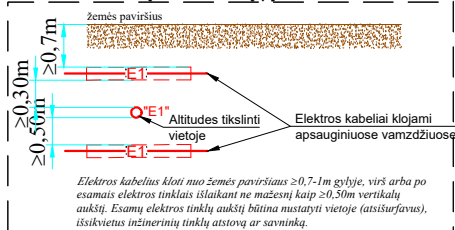


Gatvių apšvietimo kabelių ir projektuojamų elektros kabelių susikirtimų pjūvis

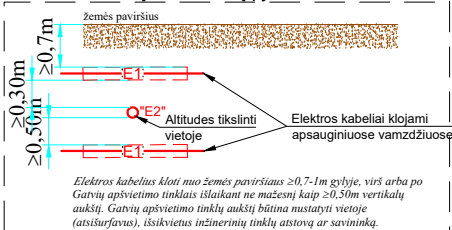

TIIS prašymo numeris

TIIS2-20241025-067858

DUJŲ tinklų ir projektuojamų elektros kabelių susikirtimų pjūvis

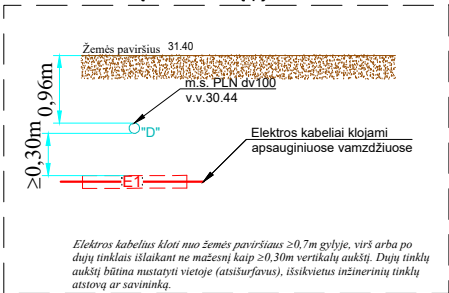

0	2024-11	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DAUGIABUČIO GYVENAMO NAMO SU KOMERCINĖMIS PATALPOMIS, ŽYDŲ G. 1, KĖDAINIAI, KĖDAINIŲ R. SAV., PRIJUNGIMAS PRIE SKIRSTOMŲJŲ ELEKTROS TINKLŲ (E1N5444601)			
38115			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA	
38107			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS ELEKTROS TINKLŲ PLANAS M1:500		0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS, AB		DOKUMENTO ŽYMUO 22063.2739-01-TP-E.BR-01		LAPAS 1	LAPŲ 1